
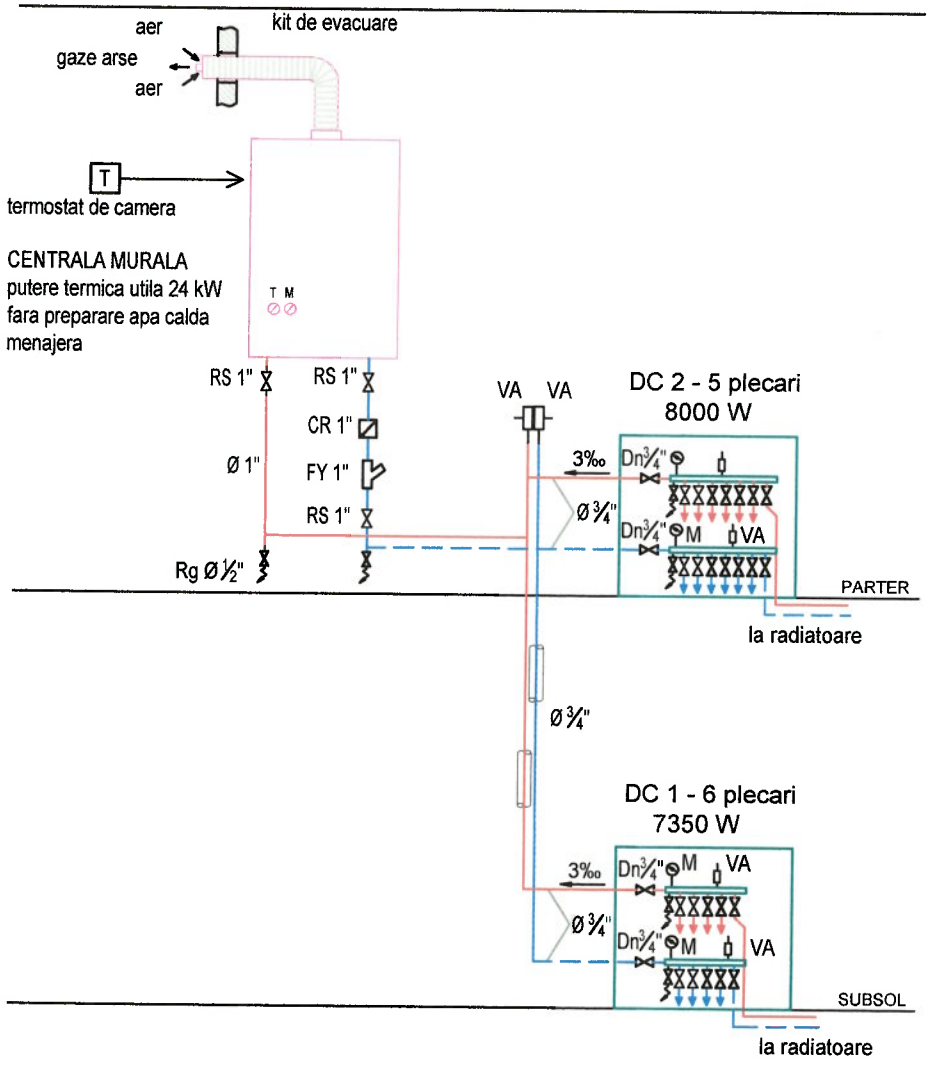


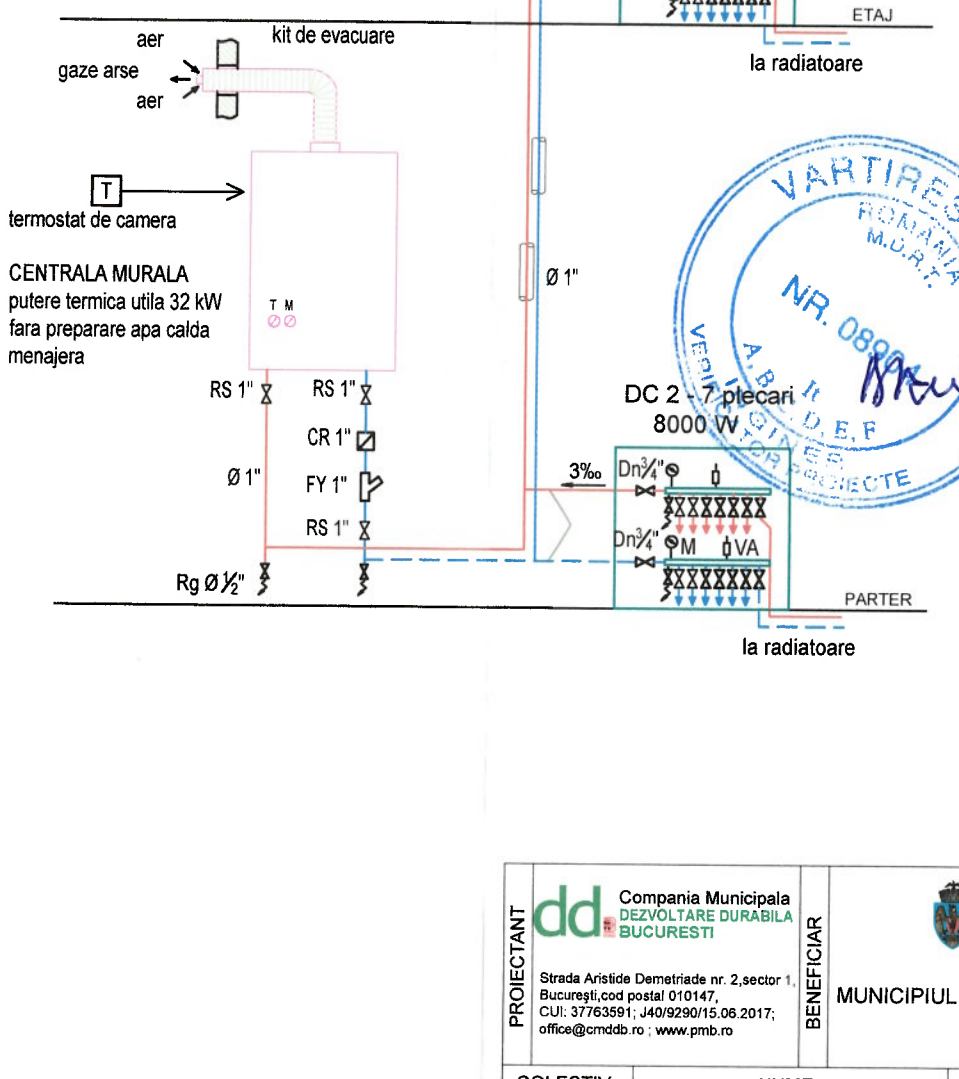

LEGENDA

- conducta tur din PPR
- conducta retur din PPR
- conducta izolata avand grosimea termoizolatiei de 13mm
- panta conductei (descendenta catre golire)

CZ - cazan incalzire 50 kW
Rg - robinet golire
CR - clapeta de sens
FY - filtru de impuritati cu sita
VA - ventil de aerisire automat cu valva de izolare Ø1/2"
M - manometru 0 - 6 bar
T - termometru 0 - 120°C

DISTANTE INTRE SUSTINERI CONDUCTE

Diametrul interior (") sau (mm)	Distante recomandate (m)	
	Conducte neizolate	Conducte izolate
⅜ - ½	3,3	2,0
¾ - 1	4,2	3,0
1¼ - 1½	5,1	4,0
48 - 57,5	5,7	4,6
64 - 70	6,1	5,1
76 - 82	6,7	5,7
88 - 95	7,0	6,0

TABEL DE ECHIVALENTE

Diametru teava (")	Teava zincata			PPR Al			CUPRU		
	Diametru mm		Grosime perete	Diametru mm		Grosime perete	Diametru mm		Grosime perete
	Interior	Exterior		Interior	Exterior		Interior	Exterior	
⅜	12,25			14,4	20	2,8	13	15	
½	15,75	21,3	2,77	18,0	25	3,5	15/18	17/20	1
¾	20,96	26,7	2,87	23,2	32	4,4	20	22	1
1	26,64	33,4	3,38	29,0	40	5,5	26	28	1
1¼	35,08	42,2	3,56	36,2	50	6,9	33	35	1
1½	40,94	48,3	3,68	45,8	63	8,6	40	42	1
2	52,48	60,3	3,91	54,4	75	10,3	51	54	1,5
2½	62,68	73,0	5,16	65,4	90	12,3			
3	77,92	88,9	5,49	79,8	110	15,1			
4	102,26	114,3	6,02						

VARTIRESCU ANA
ROMANIA M.D.R.T.
NR. 0899
ARHITECT
VERIFICATOR DE PROIECTE

ROMANIA MUNICIPIUL DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI
3
CUI: RO37763591
J 40/9290/2017

PROIECTANT: Compania Municipala DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI
Strada Aristide Demetriade nr. 2,sector 1, București,cod postal 010147,
CUI: 37763591; J40/9290/15.06.2017;
office@cmddb.ro ; www.pmb.ro

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

COLECTIV	NUME	SEMNATURA
INSTALATII		
PROIECTAT	ing. DANIELA DRAGULESCU	
DESENAT	ing. DANIELA DRAGULESCU	
VERIFICAT	ing. COSTIN DRAGOMIR	

DENUMIRE PROIECT	LUCRARI DE CONSTRUCTII PRIVIND CONSOLIDARE, REABILITARE, RESTAURARE, REFUNCTIONALIZARE, MODIFICARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE, ORGANIZARE SANTIER
ADRESA	Calea Mosilor, nr. 74, sector 3, Municipiul Bucuresti
Nr.proiect 81	Specialitatea: INSTALATII TERMICE — Scara
Data 2019	Titlu plansa: SCHEMA CENTRALA TERMICA — Nr. plansa IT 01
Faza D.A.L.I	